


ROD „Kamieniec”
Kamieniec Wrocławski

Kamieniec Wrocławski, dnia 10.01.2025r.

Schemat Podłączenia działkowej instalacji elektrycznej
do szafki elektroenergetycznej na alejce ROD „Kamieniec”

DZIAŁKA 001C
/RZUT z GÓRY/

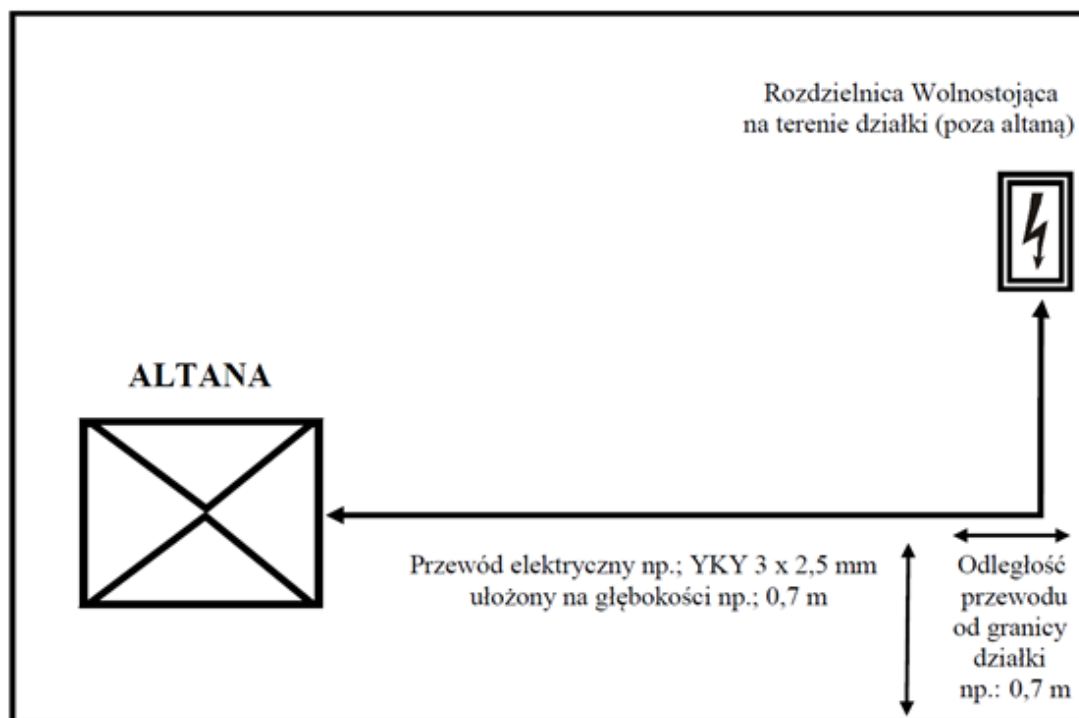

Wytyczne:

- Kabel w ziemi układać na głębokości nie mniejszej niż 0,7 m i przykryć go, na głębokości 0,5 m, niebieską folią kablową. Po ułożeniu kabla należy wykonać szkic z naniesionymi wymiarami trasy przebiegu kabla po terenie działki
- Zalecany Przewód elektryczny YKY 3 x 2,5 mm
- Zezwala się na budowę na terenie działki (ale nie w altanie), przy granicy działki, rozdzielnicy wolnostojącej (Klasa Ochrony nie niższa niż IP 65) z gniazdkami hermetycznymi z uziemieniem w wykonaniu szczelnym. Tak aby osoba upoważniona mogła dokonać odczytu energii bez konieczności angażowania działkowca/wejścia na teren działki ogrodowej.
- W rozdzielnicy wolnostojącej należy zainstalować zabezpieczenie – wyłącznik samoczynny z charakterystyką „B” o prądzie znamionowym 16A
- W rozdzielnicy wolnostojącej należy zainstalować Licznik – Podlicznik energii 1- fazowy, przystosowany do pracy z częstotliwością znamionową: 50/60 Hz, pomiar wyświetlany w kWh

.....
data, podpis zarządu ROD / Elektryka ROD

.....
data, podpis działkowca

ROD „Kamieniec”
Kamieniec Wrocławski

Kamieniec Wrocławski, dnia

Schemat Podłączenia działkowej instalacji elektrycznej
do szafki elektroenergetycznej na alejce ROD „Kamieniec”

DZIAŁKA
/RZUT z GÓRY/

.....
data, podpis zarządu ROD / Elektryka ROD

.....
data, podpis działkowca